




Šauri korpusi

Timekļa kods

DQGTQM


Plānošana

Nepieciešamā telpa korpusā

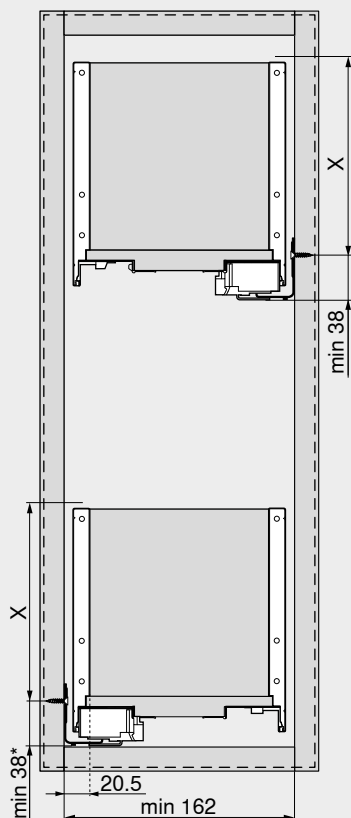

Uzstādīšanas augstums	X (mm)
M	68
K	106
C	155
*	+1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas

Uzstādīšanas izmēri – fasādei

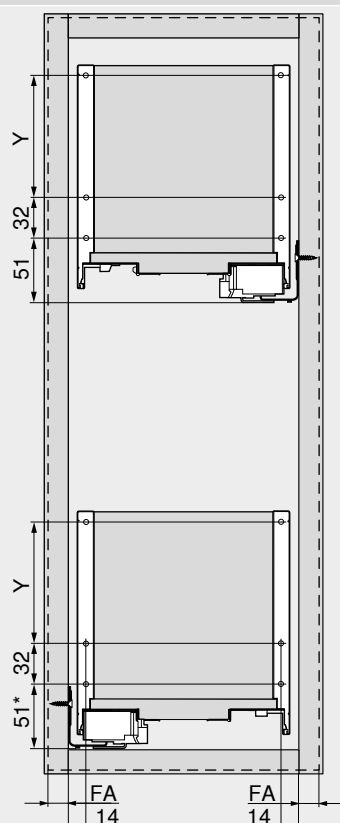

Uzstādīšanas augstums	Atvilktnes sānu malas augstums	Y (mm)
M	M	—
K	K	—
C	C	96
FA	Fasādes uzlikums	
*	+1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas	