

Pasūtīšanas informācija

Piederumi

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	Ø (mm)	Garums (mm)	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai				

Eiroskrūves				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG

Projektēšana

Nepieciešamā vieta korpusā

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** lesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums

Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam


* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** min. 6 mm EXPANDO T

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

Projektēšana


16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

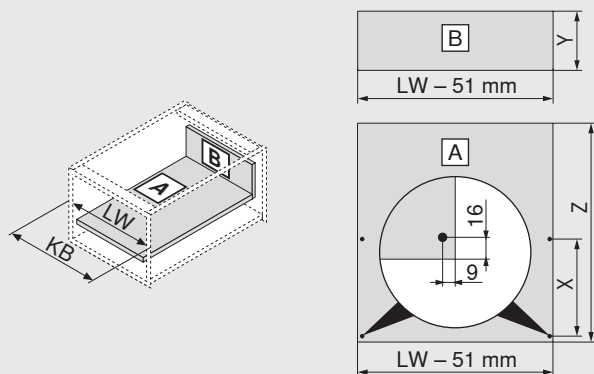

Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		184
Pamatnes garums		Z (mm)
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusa platums		
LW Iekšējais korpusa platums		
NL Nominālais garums		

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 40 kg

Nominālais garums NL (mm)

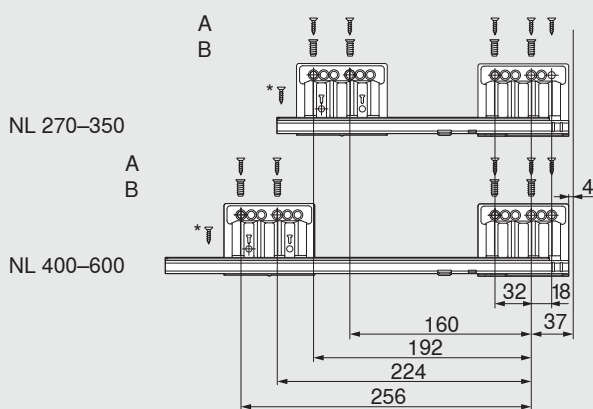

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm


B Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm

* Lielākai sānu stabilitātei
Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 70 kg

Nominālais garums NL (mm)

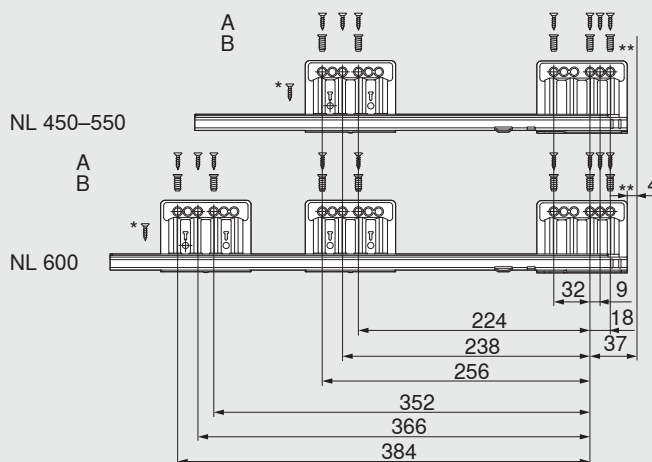

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

B Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm

* Lielākai sānu stabilitātei
Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

** Lielākai vertikālajai stabilitātei
Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm

Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm