


Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

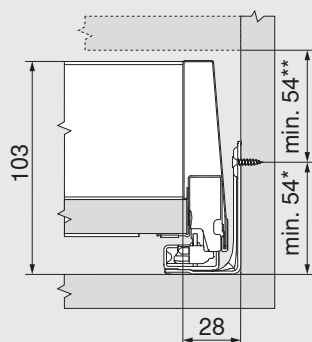

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

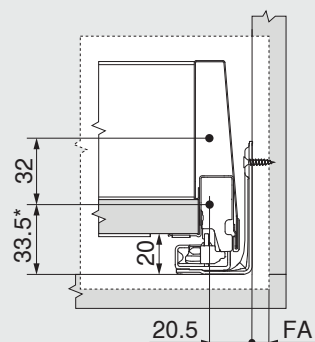

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam




* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** min. 6 mm EXPANDO T

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

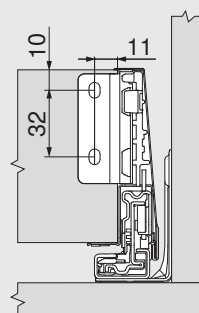


Centrālās mugursienas fasādes stiprinājuma rotācija

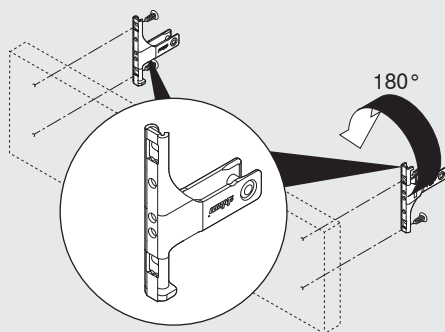


Nevar izmantot ar INSERTA!

Centrālās mugursienas urbšanas attālumi



Projektēšana


16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

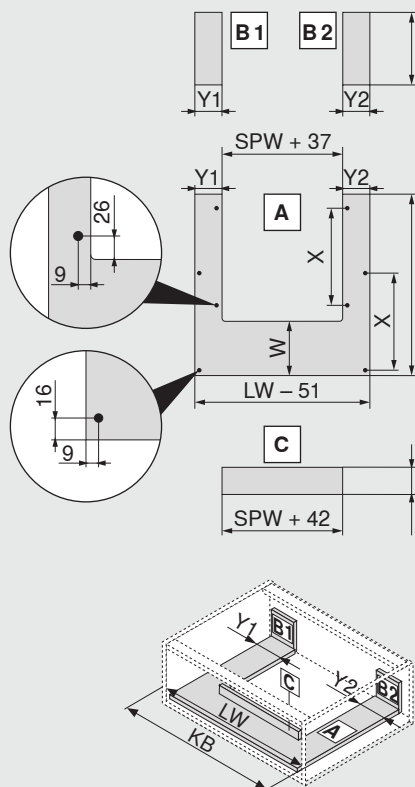

Kokskaidu plātnes mugursiena		B (mm)
Augstums		83
Pamatnes garums		A (mm)
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm ar TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekššurbumi, izmantojot skrūves ar plakānu galvu.	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
W	Efektīvai lietderīgās vietas izmantošanai iesakām: NL ārējām atvilktnes sānu malām - NL iekšējām atvilktnes sānu malām = min. 150 mm	
Centrālā mugursiena		C (mm)
Augstums		67
KB Korpusa platums		
LW Iekšējais korpusa platums		
NL Nominālais garums		
SPW Iekšējais platums starp izlietnes atvilktnes sānu malām		

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 40 kg

Nominālais garums NL (mm)

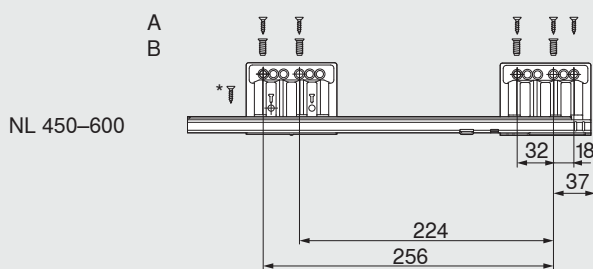

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm


B Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm

* Lielākai sānu stabilitātei
Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 70 kg

Nominālais garums NL (mm)

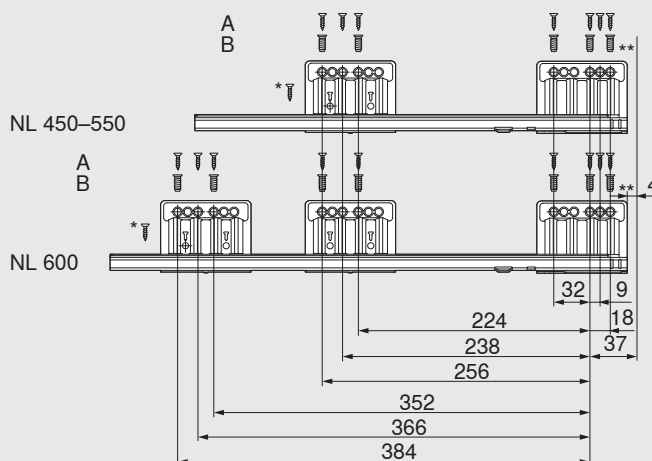

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

B Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm

* Lielākai sānu stabilitātei
Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

** Lielākai vertikālajai stabilitātei
Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm

Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm